


Guia de referência do instalador

Adaptador de aplicação Onecta

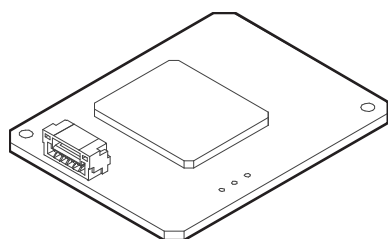

Índice

1	Acerca deste documento	3
2	Instruções específicas de segurança do instalador	4
3	Sobre o adaptador	5
3.1	Parâmetros básicos	5
3.2	Compatibilidade	6
4	Acerca da caixa	7
4.1	Para desembalar o adaptador	7
5	Instalação	8
5.1	Precauções ao instalar o adaptador	8
5.2	Preparação do local de instalação	8
5.2.1	Requisitos do local de instalação	8
5.3	Fazer as ligações elétricas	9
5.3.1	Descrição geral das ligações elétricas	9
5.3.2	Para ligar o adaptador com a unidade	9
5.4	Montar o adaptador	9
5.4.1	Para montar o adaptador	9
6	Ligação LAN sem fios	11
6.1	Precauções ao utilizar a LAN sem fios	11
6.2	Para instalar a aplicação ONECTA	11
6.3	Regulação da ligação sem fios	11
6.3.1	Confirmar o estado de ligação do LAN sem fios	12
6.3.2	Para ligar o LAN sem fios à sua rede doméstica	12
6.3.3	Repor a regulação de ligação para a predefinição de fábrica	13
6.3.4	Desligar a ligação LAN sem fios	14
7	Entrega ao utilizador	15
8	Resolução de problemas	16
8.1	Descrição geral: Resolução de problemas	16
8.1.1	Sintoma: o adaptador NÃO responde à interação com a unidade de interior	16
9	Eliminação de componentes	17

1 Acerca deste documento

Público-alvo

Instaladores autorizados

Conjunto de documentação

Este documento faz parte de um conjunto de documentação. O conjunto completo é constituído por:

- **Precauções de segurança gerais:**

- Instruções de segurança que deve ler antes de instalar
- Formato: Papel (na caixa da unidade de interior)

- **Manual de instalação:**

- Instruções de instalação
- Formato: Papel (fornecido no kit)

- **Guia de referência do instalador:**

- Instruções de instalação, configuração, diretrizes de aplicação, ...
- Formato: ficheiros digitais em <https://www.daikin.eu>. Utilize a função de pesquisa 🔍 para procurar o seu modelo.

- **Declaração de conformidade:**



INFORMAÇÕES

Para mais informações acerca das especificações, métodos de regulação, perguntas mais frequentes, dicas sobre resolução de problemas e a mais recente versão deste manual, visite app.daikineurope.com.



As mais recentes revisões da documentação fornecida estão disponíveis no website Daikin regional ou no revendedor local.

A documentação original está escrita em inglês. Todos os outros idiomas são traduções.

2 Instruções específicas de segurança do instalador

Observe sempre as seguintes instruções e regulamentos de segurança.

Instalação (consulte "5 Instalação" [▶ 8])



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

- Desligue a fonte de alimentação antes de instalar o adaptador.
- NÃO manuseie o adaptador com as mãos molhadas.
- NÃO deixe entrar água no adaptador.
- NÃO desmonte, modifique ou repare o adaptador.
- Segure o conector quando desligar o cabo de ligação.
- DESATIVE a fonte de alimentação caso o adaptador seja danificado.



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

NÃO ligue a fonte de alimentação antes de ligar a instalação elétrica, fechado o adaptador e montá-lo na unidade de interior.



PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO

Antes de abrir o adaptador, DESATIVE a alimentação para a unidade de interior.


Entregar ao utilizador (consulte "7 Entrega ao utilizador" [▶ 15])



PERIGO

- NÃO desmonte, modifique ou repare o adaptador. Pode provocar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- NÃO permita que o adaptador fique molhado nem o utilize enquanto toma banho ou realiza atividades similares com água. Tal pode provocar choque elétrico ou incêndio.
- NÃO utilize o adaptador junto de equipamento médico ou de pessoas que utilizem desfibriladores ou pacemakers cardíacos. Isto pode provocar interferências eletromagnéticas que podem ser fatais.
- NÃO utilize o adaptador junto de equipamentos de controlo automático, como portas automáticas ou alarmes de incêndio. Isto pode provocar acidentes devido ao funcionamento incorreto do equipamento.
- Em caso de odor ou som anormal, sobreaquecimento ou fumo proveniente do adaptador, desligue imediatamente a unidade de interior da respetiva fonte de alimentação. Caso contrário, isso pode provocar incêndios ou avarias. Caso isto aconteça, contacte o seu representante.
- Caso deixe cair ou danifique o adaptador, desligue a unidade de interior da respetiva fonte de alimentação. Caso contrário, isso pode provocar incêndios ou avarias. Caso isto aconteça, contacte o seu representante.

3 Sobre o adaptador

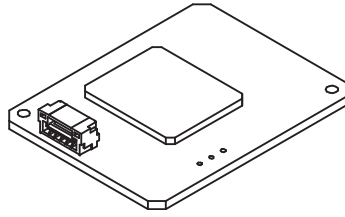

3.1 Parâmetros básicos

Parâmetro	Valor
Tipo de rádio	Transcetor
Frequência de funcionamento	2412 MHz~2472 MHz
Modulação	DSSS , OFDM
Largura de banda e espaçamento de canais	20 MHz e 5 MHz
Tipo de antena	Antena F invertida
Ganho de antena	1,6 dBi
Frequência do relógio (máxima)	40 MHz
Temperatura de funcionamento	-10°C ~ +60°C
Categoria de recetor	Categoria 1

3.2 Compatibilidade

Certifique-se de que a unidade de interior é compatível para utilização com o adaptador. Para obter as informações mais recentes sobre a instalação do adaptador e unidades aplicáveis, visite app.daikineurope.com.


4 Acerca da caixa

Tenha em mente o seguinte:


- Aquando da entrega, a unidade tem OBRIGATORIAMENTE de ser verificada quanto à existência de danos e à integridade. Quaisquer danos ou peças em falta têm OBRIGATORIAMENTE de ser imediatamente comunicados ao agente de reclamações da transportadora.
- Transporte a unidade embalada até ficar o mais próxima possível da posição de instalação final, para impedir danos no transporte.
- Prepare com antecedência o percurso pelo qual pretende trazer a unidade para a sua posição final de instalação.

4.1 Para desembalar o adaptador

1 Abra a caixa.

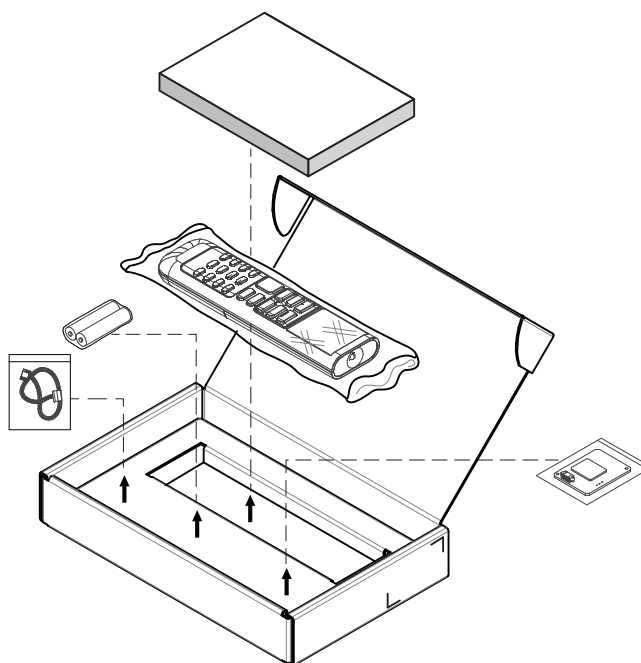

2 Separe os acessórios.

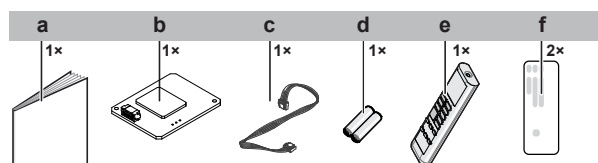

- a** Manual de instalação
- b** Adaptador de aplicação ONECTA
- c** Cabo de ligação
- d** Pilha AAA.LR03 (alcalina) para a interface de utilizador
- e** Controlo remoto sem fios (interface do utilizador)
- f** Autocolante com o número de série (SSID, KEY)

5 Instalação

5.1 Precauções ao instalar o adaptador

**PERIGO: RISCO DE ELECTROCUSSÃO**

- Desligue a fonte de alimentação antes de instalar o adaptador.
- NÃO manuseie o adaptador com as mãos molhadas.
- NÃO deixe entrar água no adaptador.
- NÃO desmonte, modifique ou repare o adaptador.
- Segure o conector quando desligar o cabo de ligação.
- DESATIVE a fonte de alimentação caso o adaptador seja danificado.

5.2 Preparação do local de instalação

Escolha um local de instalação com espaço suficiente para transportar a unidade para dentro e para fora do local.

NÃO instale a unidade em locais habituais de trabalho. Em caso de trabalhos de construção (por ex., estaleiros de obras) onde se produz muito pó, É NECESSÁRIO cobrir a unidade.

5.2.1 Requisitos do local de instalação

O adaptador foi concebido para ser montado na unidade de interior apenas em localizações interiores e secas.


NÃO instale o adaptador nos seguintes locais:

- Em locais em que fique exposto à luz solar direta.
- Em locais em que fique perto de uma fonte de calor.
- Em locais em que fique exposto a uma fonte de vapor.
- Em locais em que fique exposto a vapor de óleo da máquina.

5.3 Fazer as ligações elétricas


5.3.1 Descrição geral das ligações elétricas

BRP069C47

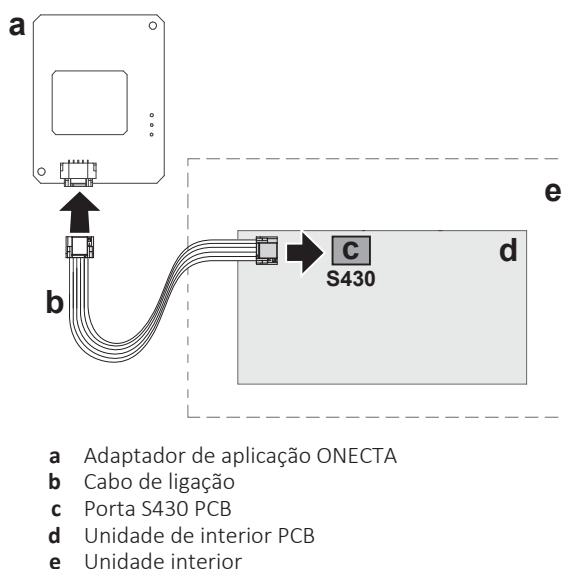

5.3.2 Para ligar o adaptador com a unidade


- 1 Ligue o conector lateral da unidade interior à porta PCB da unidade interior.
- 2 Ligue o conector lateral do adaptador ao adaptador.

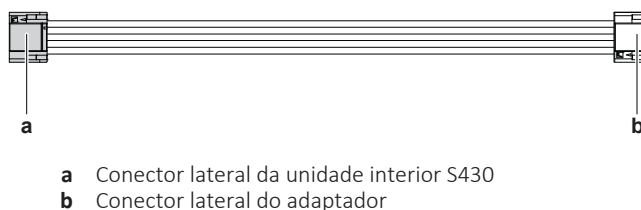


5.4 Montar o adaptador

5.4.1 Para montar o adaptador

- 1 Coloque o adaptador na caixa de cablagem elétrica, como indicado abaixo. (consulte o manual de instalação da unidade interior para abrir a unidade interior).

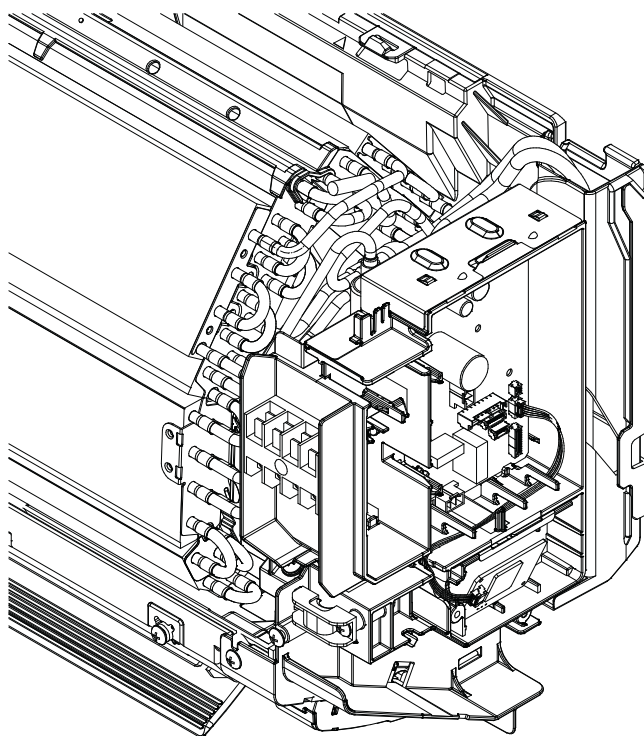

- 2 Introduza o adaptador através da lingueta da caixa de cablagem elétrica, como indicado abaixo.

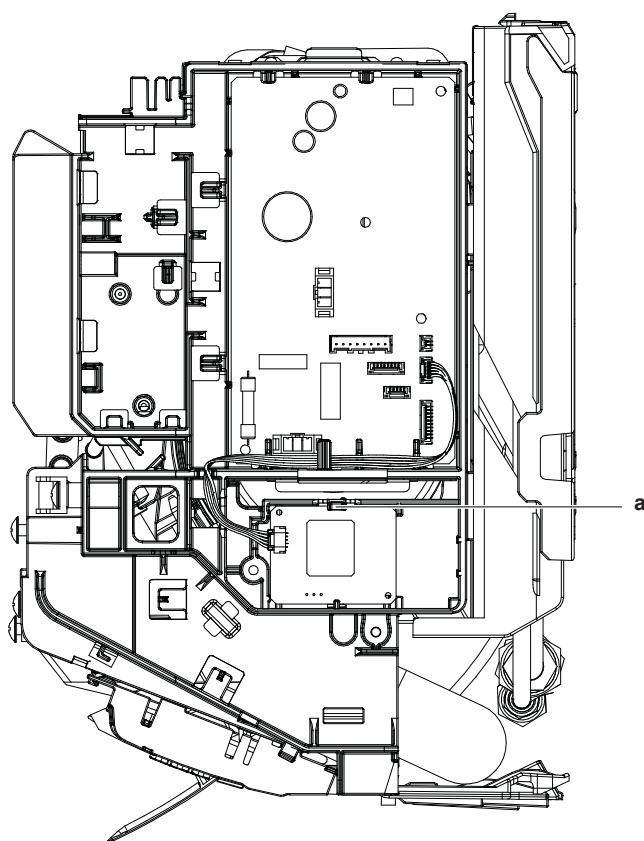

a Lingueta da caixa de cablagem elétrica

6 Ligação LAN sem fios

O cliente é responsável por assegurar o seguinte:

- Smartphone ou tablet com versão mínima suportada de Android ou iOS, conforme especificado em app.daikineurope.com.
- Ligação à Internet e dispositivo de comunicação, como modem, router, etc.
- Ponto de acesso LAN sem fios
- Aplicação instalada gratuitamente ONECTA


6.1 Precauções ao utilizar a LAN sem fios

NÃO utilizar perto de:

- **Equipamento médico.** Por exemplo, pessoas que utilizam pacemakers cardíacos ou desfibrilhadores. Este produto pode causar interferências electromagnéticas.
- **Equipamento com controlo automático.** Por exemplo, portas automáticas ou equipamentos de alarme de incêndio. Este produto pode causar um comportamento defeituoso do equipamento.
- **Forno de microondas.** Pode afectar as comunicações LAN sem fios.

6.2 Para instalar a aplicação ONECTA

- 1 Ir ao Google Play (para dispositivos Android) ou à App Store (para dispositivos iOS) e procurar por "ONECTA".
- 2 Siga as instruções no ecrã para instalar a aplicação ONECTA.

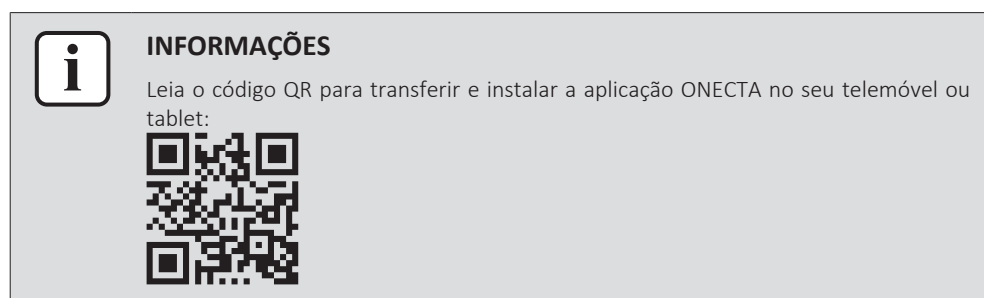

6.3 Regulação da ligação sem fios

Existem duas opções para ligar o adaptador sem fios ao seu dispositivo inteligente.

- **Ligue o LAN sem fios diretamente ao seu dispositivo inteligente.**
- **Ligue o LAN sem fios à sua rede doméstica.** O LAN sem fios comunicará com o seu dispositivo inteligente na sua rede doméstica utilizando um dispositivo de comunicação, como o modem, o router ou outro dispositivo semelhante.


Para mais informações e perguntas frequentes, consulte app.daikineurope.com.

- 1 Interrompa o funcionamento antes de regular a ligação sem fios.
- 2 Utilize o controlo remoto sem fios para seleccionar o menu de definição de LAN sem fios.


Nota: Durante a definição, aponte sempre o controlo remoto sem fios para o recetor de sinal de infravermelhos na unidade.

Menu	Descrição
1	Verificação do estado de ligação
2	Regulação da ligação WPS
R	Repor a predefinição de fábrica
oFF	LAN sem fios DESLIGADO

6.3.1 Confirmar o estado de ligação do LAN sem fios

- 1 No menu do ecrã inicial, pressione e segure  por pelo menos 5 segundos enquanto a unidade não estiver em operação.


Resultado: O SP (menu de regulação da ligação sem fios) aparece. 1 está intermitente.

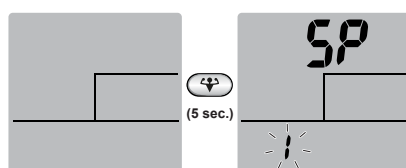

- 2 Prima  para confirmar a seleção.

Resultado: 1 está intermitente.

- 3 Verifique os LEDs de operação e do temporizador no ecrã da unidade interior.



- a LED de funcionamento
b LED do temporizador

Se LED de operação...	...e temporizador LED...	...e LAN sem fios...
fica intermitente	fica intermitente	não estiver ligado
estiver desligado	fica intermitente durante 0,5 segundos	em funcionamento e pronto para ligar à rede via botão WPS no router.
estiver desligado	fica intermitente durante 1 segundos	<ul style="list-style-type: none"> ligado à rede doméstica via SSID + CHAVE. ou <ul style="list-style-type: none"> ligado à rede doméstica via botão WPS no router.

- 4 Prima  para sair do menu.

Resultado: O visor regressa automaticamente ao ecrã predefinido.

6.3.2 Para ligar o LAN sem fios à sua rede doméstica

É possível ligar o adaptador sem fios à sua rede doméstica utilizando o:


- Botão WPS (Wi-Fi Protected Setup) no router (caso esteja presente),
- O SSID (Service Set Identifier) e a KEY (palavra-passe) - localizados na unidade.

Ligação com o botão WPS

- 1 No menu do ecrã inicial, segure  por pelo menos 5 segundos enquanto a unidade não estiver em operação.

Resultado: É apresentado o menu SP *1*. *1* está intermitente.

- 2 Altere para o menu SP *2* premindo  uma vez ou repetidamente.

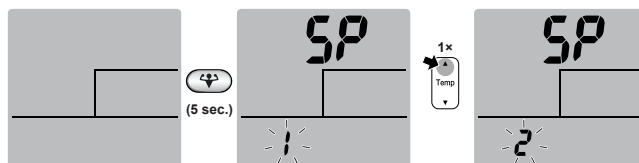

- 3 Prima  para confirmar a seleção.

Resultado: *2* está intermitente. O LED do temporizador esta a piscar num intervalo de 0,5 s e o LED de operação está desligado.

- 4 Prima o botão WPS no seu dispositivo de comunicação (p. ex. router) dentro de aproximadamente 1 minuto. Consulte o manual do seu dispositivo de comunicação.

Resultado: Se a ligação ao seu dispositivo de comunicação for bem sucedida, o LED do temporizador esta a piscar num intervalo de 1,0 s e o LED de operação está desligado.



INFORMAÇÕES

Se a ligação ao seu router não for possível, tente o procedimento Ligação com o número SSID e a CHAVE.

- 5 Prima  para sair do menu.

Resultado: O visor regressa automaticamente ao ecrã predefinido.

6.3.3 Repor a regulação de ligação para a predefinição de fábrica


Reponha a regulação de ligação para a predefinição de fábrica caso pretenda:


- desligar o LAN sem fios e o dispositivo de comunicação (p. ex. router) ou o dispositivo inteligente,
- repetir a regulação caso a ligação não tenha sido bem-sucedida.


- 1 No menu do ecrã inicial, segure  por pelo menos 5 segundos enquanto a unidade não estiver em operação.

Resultado: É apresentado o menu SP *1*. *1* está intermitente.

- 2 Altere para o menu SP *R* premindo  duas vezes ou repetidamente.

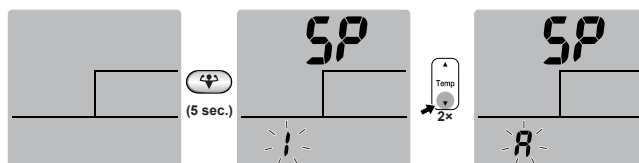

- 3 Mantenha premido  durante pelo menos 2 segundos para confirmar a seleção.

Resultado:  está intermitente. Os LED de funcionamento e do temporizador estão intermitentes ao mesmo tempo em intervalos de 1 s. A regulação é reposta para a predefinição de fábrica.


- 4 Prima  para sair do menu.

Resultado: O visor regressa automaticamente ao ecrã predefinido.


6.3.4 Desligar a ligação LAN sem fios


Se pretende desligar a função de ligação sem fios:


- 1 No menu do ecrã inicial, prima  por pelo menos 5 segundos enquanto a unidade não estiver em operação.

Resultado: É apresentado o menu SP .  está intermitente.

- 2 Altere para o menu SP   premindo uma vez ou repetidamente.

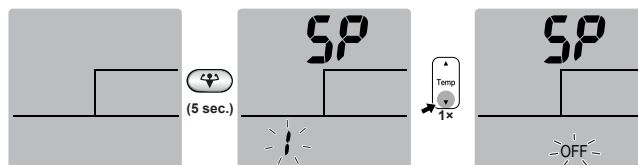

- 3 Mantenha premido  durante pelo menos 2 segundos para confirmar a seleção.

Resultado:  está intermitente. Os LED de funcionamento e do temporizador estão intermitentes alternadamente em intervalos de 1 s. A comunicação está desligada.

- 4 Prima  para sair do menu.

Resultado: O visor regressa automaticamente ao ecrã predefinido.

7 Entrega ao utilizador

Depois de ter instalado e configurado o adaptador, entregue este manual de instalação ao utilizador e informe-o sobre as seguintes precauções de segurança.



PERIGO

- NÃO desmonte, modifique ou repare o adaptador. Pode provocar incêndio, choque elétrico ou ferimentos.
- NÃO permita que o adaptador fique molhado nem o utilize enquanto toma banho ou realiza atividades similares com água. Tal pode provocar choque elétrico ou incêndio.
- NÃO utilize o adaptador junto de equipamento médico ou de pessoas que utilizem desfibriladores ou pacemakers cardíacos. Isto pode provocar interferências eletromagnéticas que podem ser fatais.
- NÃO utilize o adaptador junto de equipamentos de controlo automático, como portas automáticas ou alarmes de incêndio. Isto pode provocar acidentes devido ao funcionamento incorreto do equipamento.
- Em caso de odor ou som anormal, sobreaquecimento ou fumo proveniente do adaptador, desligue imediatamente a unidade de interior da respetiva fonte de alimentação. Caso contrário, isso pode provocar incêndios ou avarias. Caso isto aconteça, contacte o seu representante.
- Caso deixe cair ou danifique o adaptador, desligue a unidade de interior da respetiva fonte de alimentação. Caso contrário, isso pode provocar incêndios ou avarias. Caso isto aconteça, contacte o seu representante.



AVISO

Não utilize o adaptador junto de um microondas. Isto pode afetar as comunicações por LAN sem fios.

8 Resolução de problemas

8.1 Descrição geral: Resolução de problemas

Este capítulo descreve o que fazer em caso de problemas. Contém informações sobre como solucionar problemas com base nos sintomas listados em seguida.

8.1.1 Sintoma: o adaptador NÃO responde à interação com a unidade de interior

Causas possíveis	Ação corretiva
O cabo de ligação para ligar o adaptador à unidade de interior é incompatível com a unidade.	Certifique-se de que está ligado a uma unidade compatível. Verifique a compatibilidade da unidade de interior com o adaptador no manual da unidade de interior

9 Eliminação de componentes



AVISO



NÃO tente desmontar pessoalmente o sistema: a desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante, do óleo e de outros componentes DEVEM ser efetuados de acordo com a legislação aplicável. As unidades DEVEM ser processadas numa estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem e/ou recuperação.



- As unidades estão marcadas com o símbolo seguinte:



Isto significa que os produtos elétricos e eletrónicos NÃO podem ser misturados com o lixo doméstico indiferenciado. NÃO tente desmontar pessoalmente o sistema: a desmontagem do sistema e o tratamento do refrigerante, do óleo e de outros componentes TÊM de ser efetuados por um instalador autorizado e cumprir com a legislação aplicável.

As unidades DEVEM ser processadas numa estação de tratamento especializada, para reutilização, reciclagem e/ou recuperação. Ao certificar-se de que este produto é eliminado corretamente, está a contribuir para evitar potenciais consequências negativas para o ambiente e para a saúde humana. Para mais informações, contacte o seu instalador ou autoridade local.

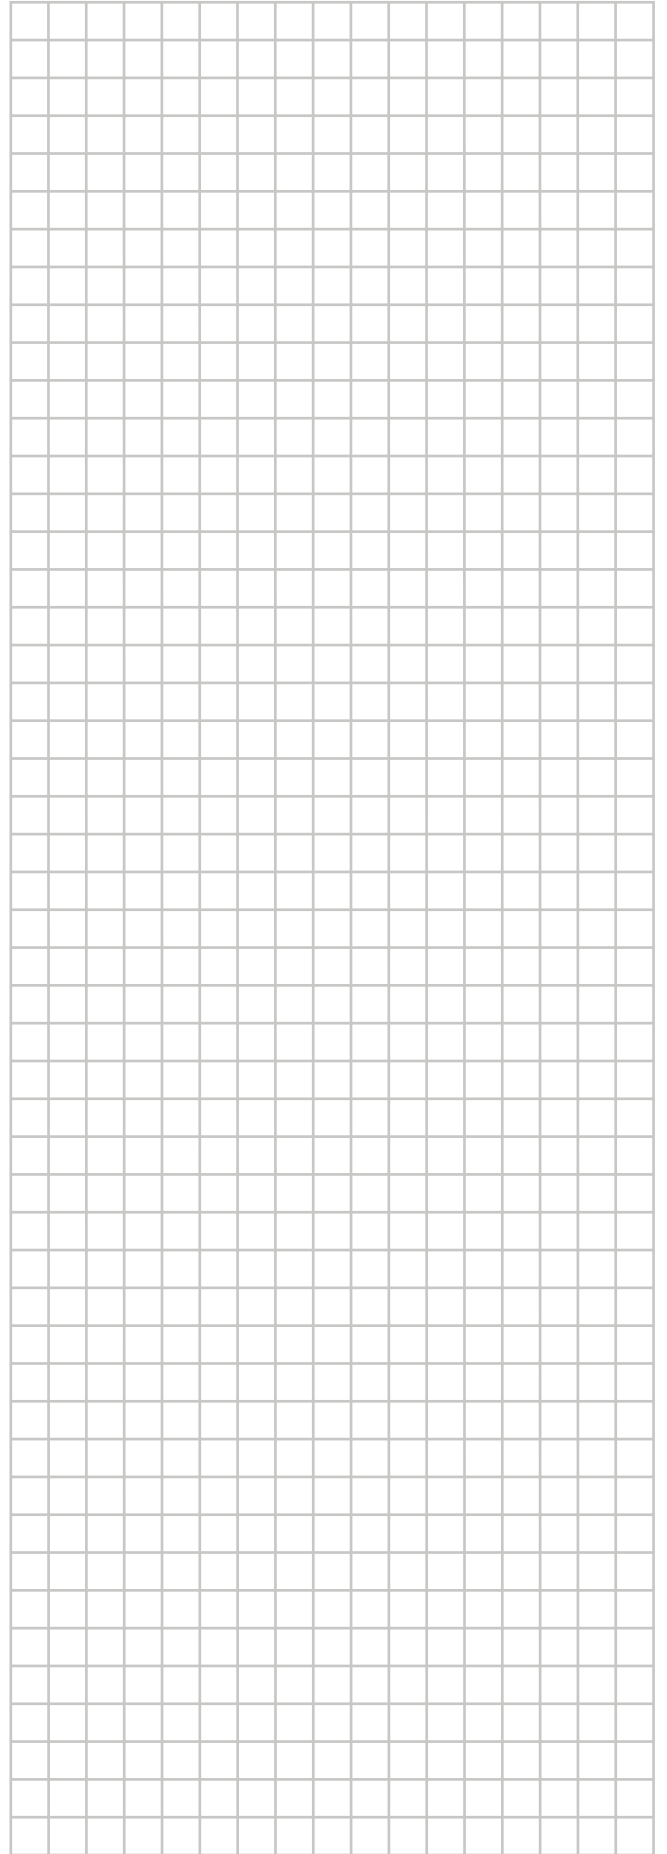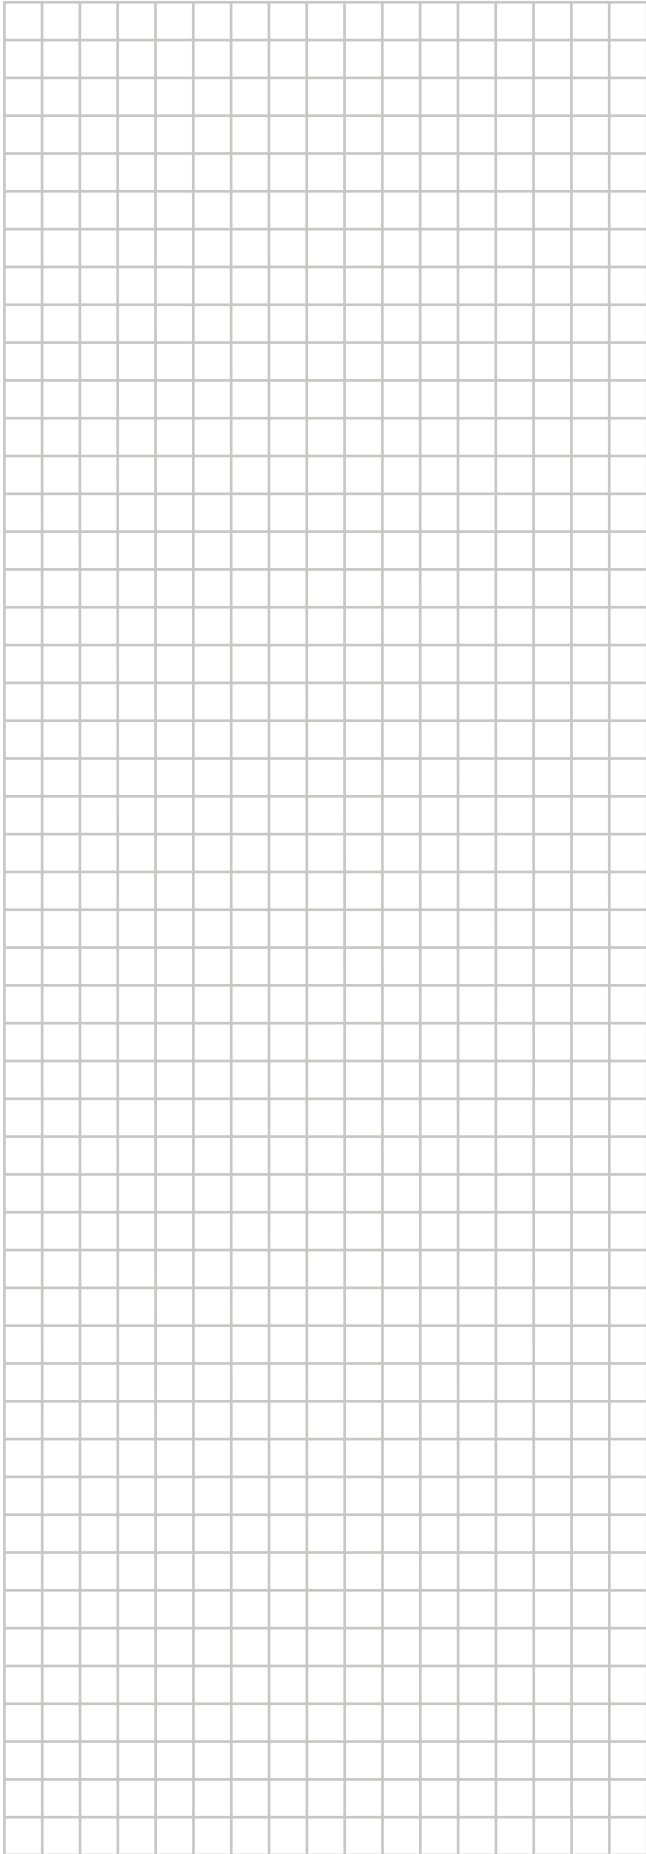

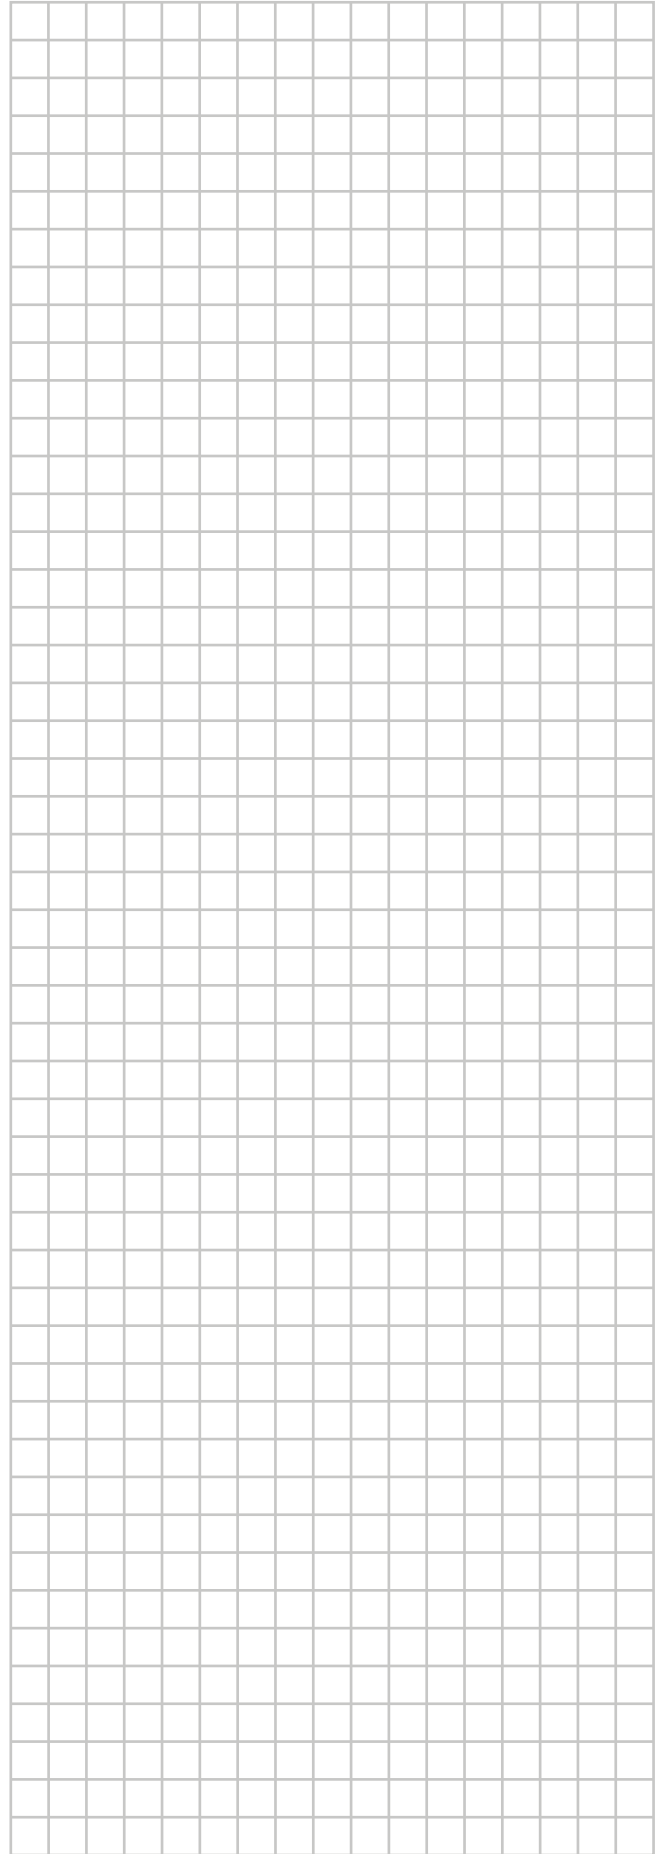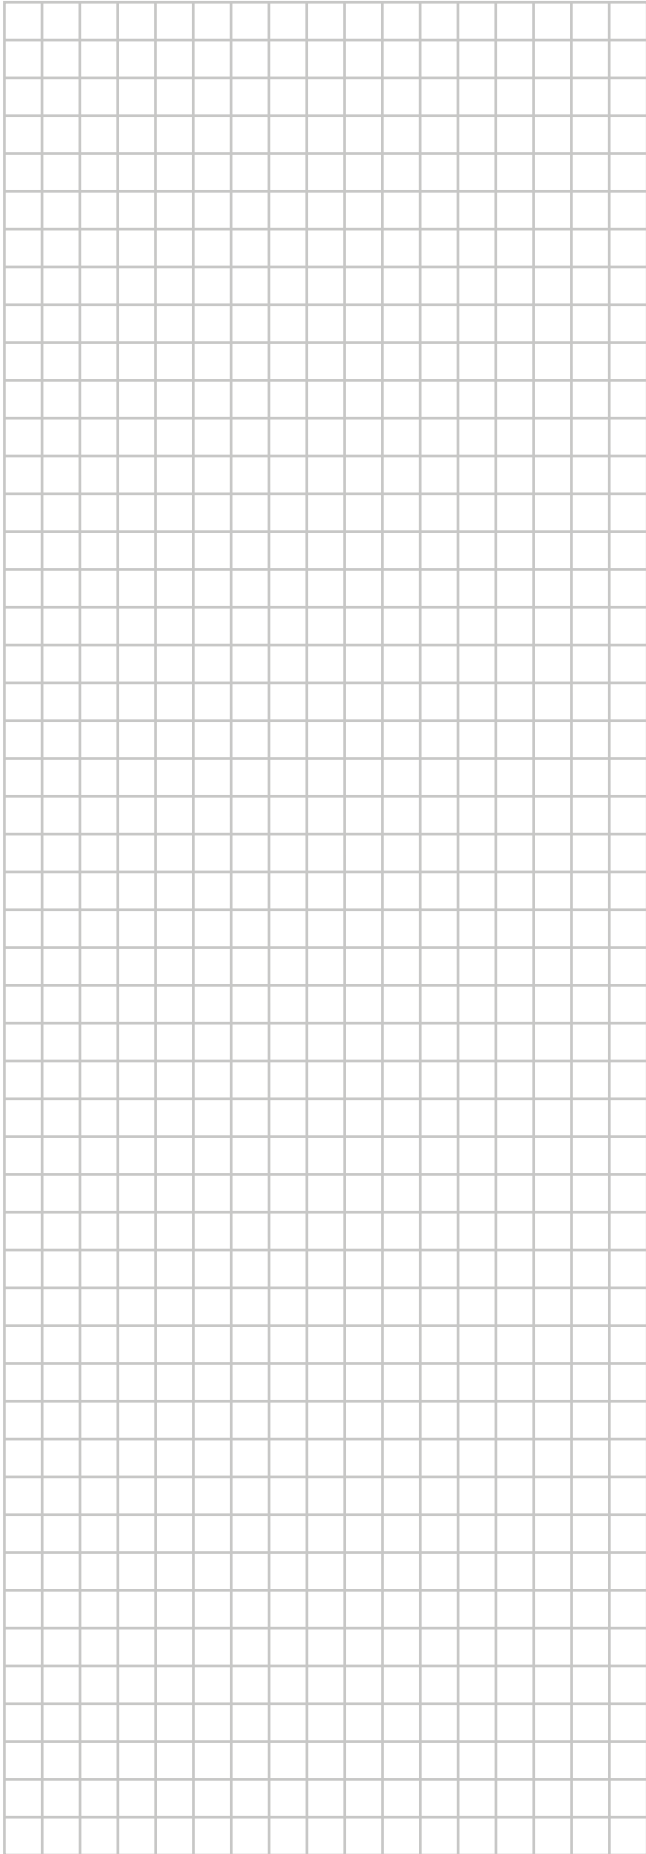

**DAIKIN ISITMA VE SOĞUTMA SİSTEMLERİ SAN.TİC. A.Ş.**

Gülsuyu Mahallesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Burçak Sokak, No:20, 34848 Maltepe

İSTANBUL / TÜRKİYE

Tel: 0216 453 27 00

Faks: 0216 671 06 00

Çağrı Merkezi: 444 999 0

Web: www.daikin.com.tr

Copyright 2022 Daikin

DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P712637-1 2022.11